


A

B



C

D

E

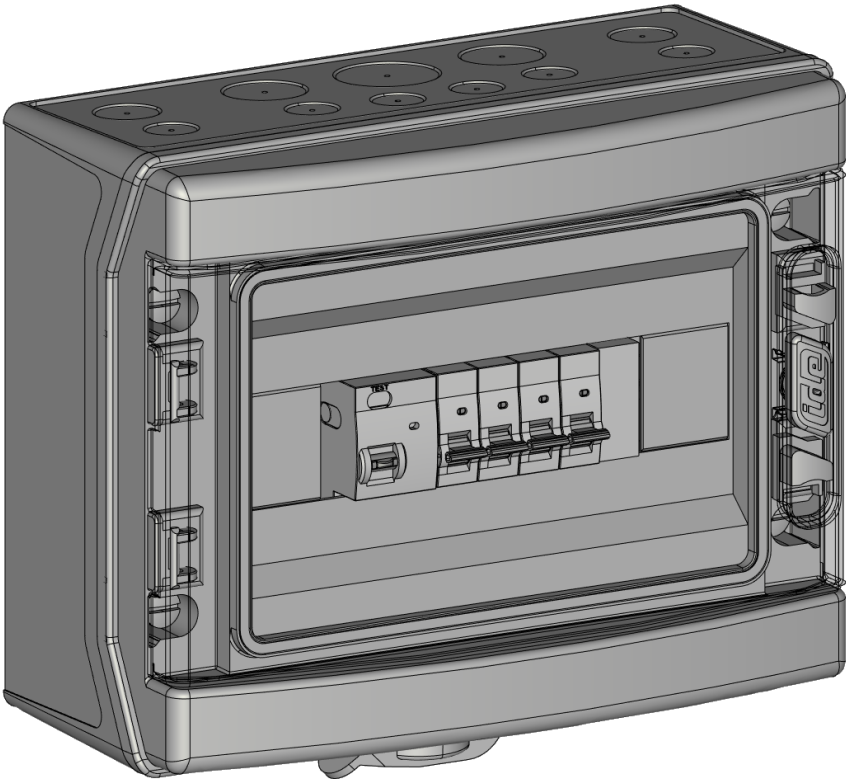

- INTER DIFFERENTIEL
- PROTECTION PRISE
- PROTECTION ONDULEUR 1
- PROTECTION ONDULEUR 2
- PROTECTION PARAFOUDRE
- PARAFOUDRE

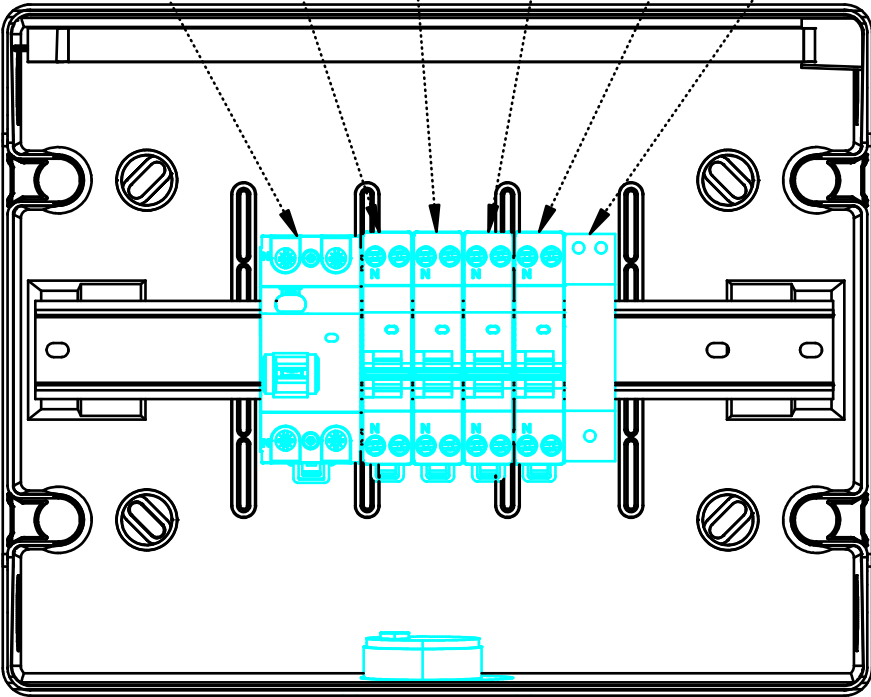

PRISE A L'EXTERIEUR DU COFFRET

Coffret plastique
12 modules


Séparation physique entre les 2 borniers



1x2.5mm²
1x290mm

1x6mm²
1x190mm

UTILISATION BARRETTE NOARK OU FILS 6mm² (LONGUEUR 100mm CHACUN)

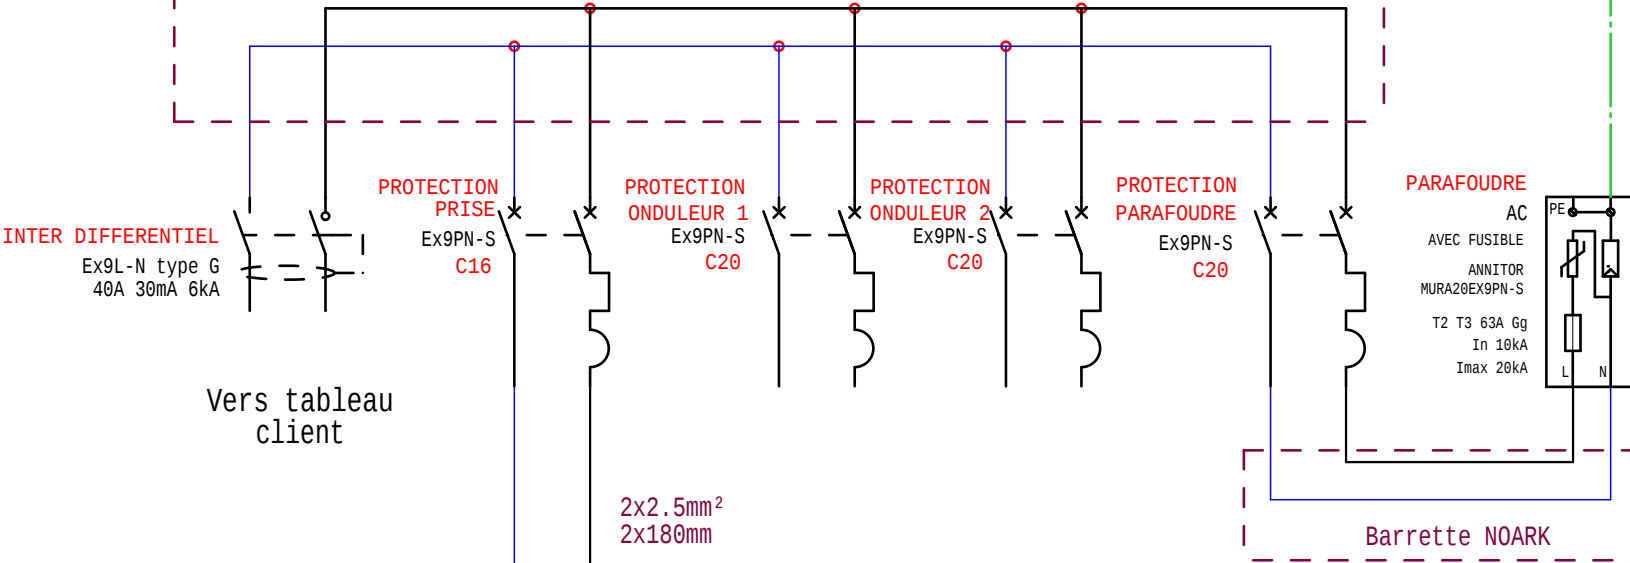

Vers tableau client

Ouverture à gauche sous coffret

3 PE M25

PRISE
230VAC
Imax 16A

COFFRET 1X12 MODULES IP65 IK08 CLASSE II
ETIQUETTE NORMALISÉE UTE C 15 712-1
ENTREES EN PROVENANCE DES ONDULEURS PAR LE BAS VIA 2 PRESSE ETOUPE M25
SORTIE VERS EDF PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M25