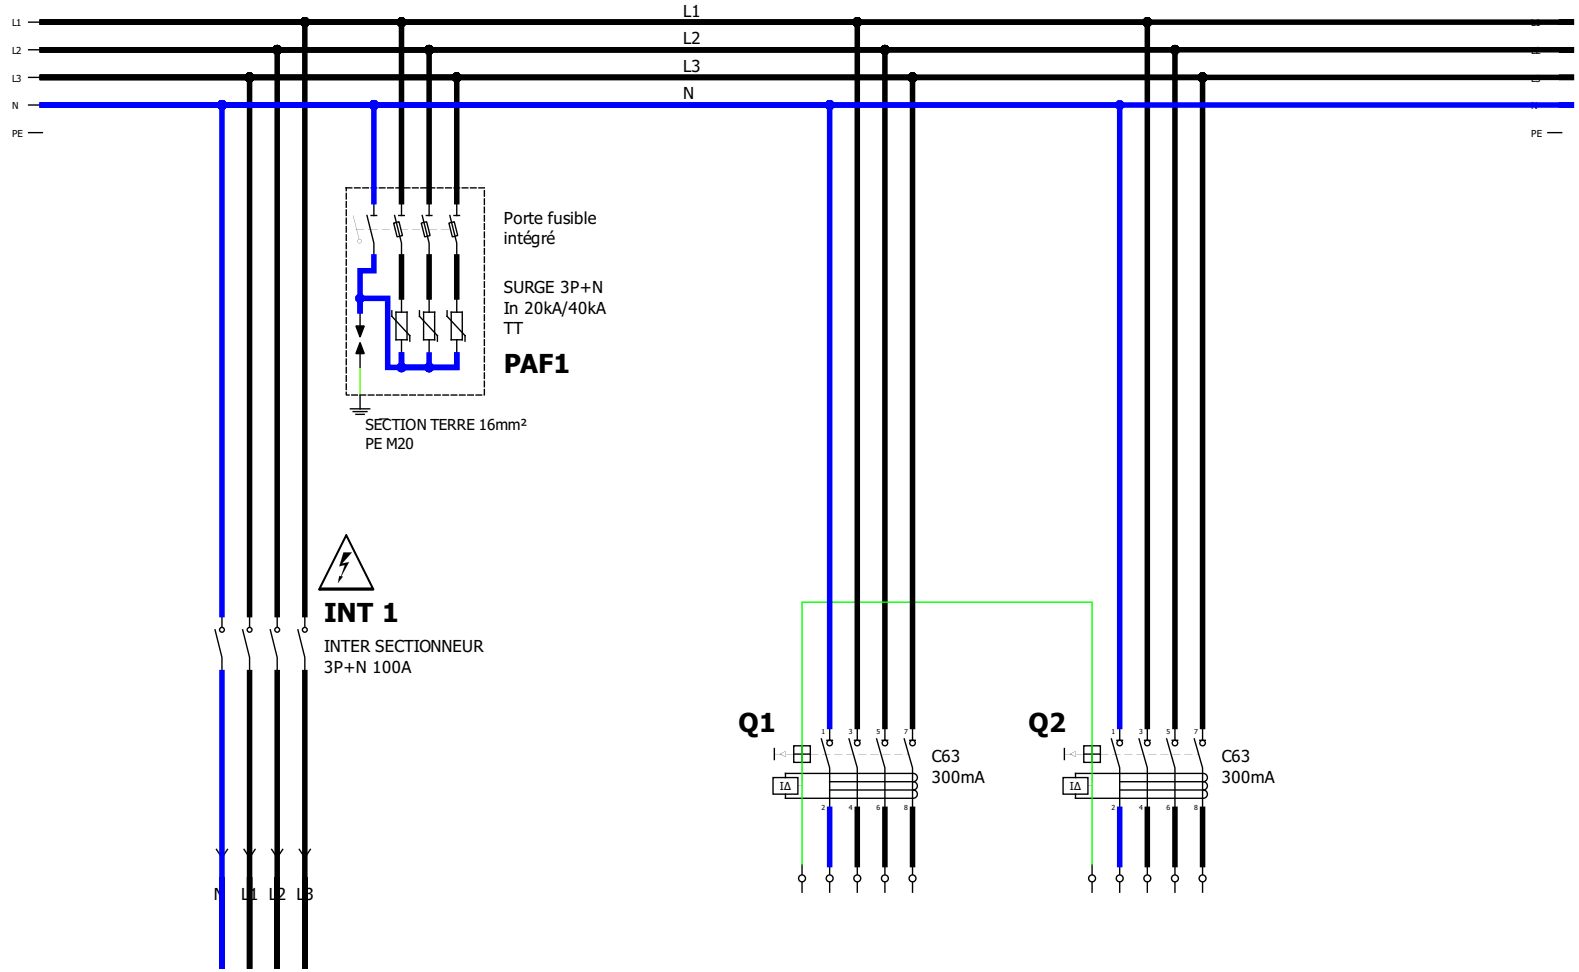

Câbles entrée
R2V= 5G16mm²
1 PE M40

Câbles sortie
R2V= 5G6 à 10mm²
2 PE M32

COFFRET PLASTIQUE PABLO 2X18+2 MODULES

INT1: inter de tête
PAF1: Parafoudre
Q1: Protection onduleur 1
Q2: Protection onduleur 2

Auteur : ER	COFFRET AC TRI 2 OND 66KW	Fichier : FBPAT596
Date : 04/10/2021		Folio : 1/1