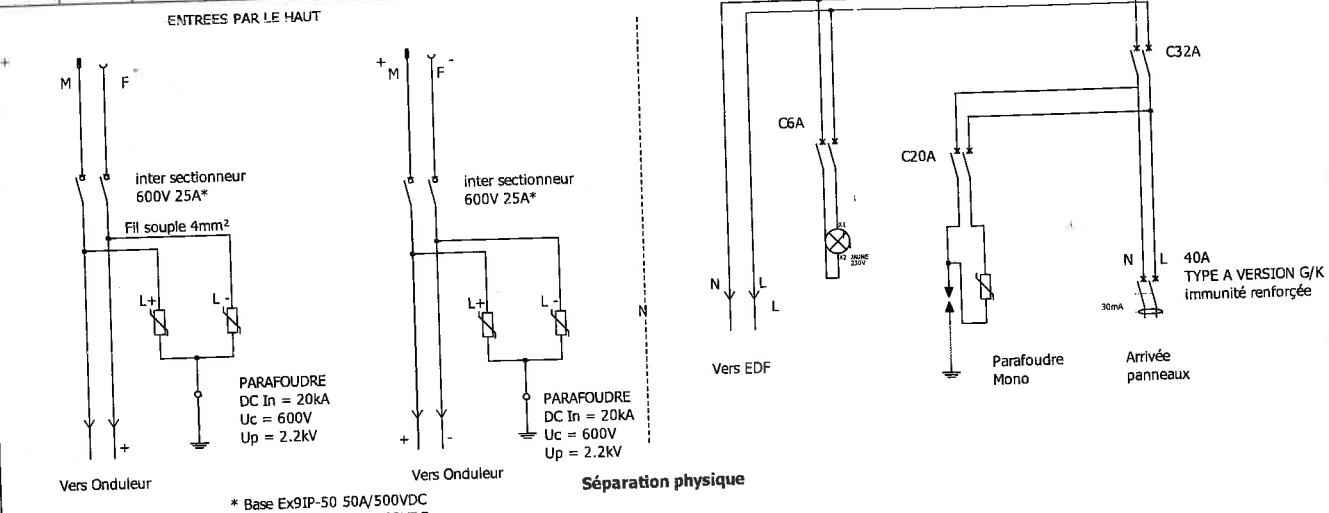

* Base Ex9IP-50 50A/500VDC
validé LCIE/BV : 25A 600VDC
Rapport LCIE N° 134700-670527

COFFRET 2X12 MODULES IP65 IK08 CLASSE II
ETIQUETTE NORMALISéE UTE C 15 712-1
PARTIE DC EN PARTIE HAUTE DU COFFRET
ENTREES +/- PAR LE HAUT VIA 2 CONNECTEUR MC4 FEMELLE SUR - ET 2 MALE SUR +
SORTIES +/- PAR LE HAUT VIA 4 PRESSES ETOUPE M16
PASSAGE TERRE VIA PRESSE ETOUPE M16 PAR LE HAUT
PARTIE AC EN PARTIE BASSE DU COFFRET
ENTREES EN PROVENANCE ONDULEUR PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M20
SORTIE VERS EDF PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M20
PASSAGE TERRE VIA UN PRESSE ETOUPE M16 PAR LE BAS

Auteur : ER	COFFRET DC+AC 2PV1-625-MC4 + AC MONO 6KW + VOYANT	Fichier : FBP3K350
Date :		Folio : 1/1