

A



B

C


D

E

Coffret plastique 1x18 modules

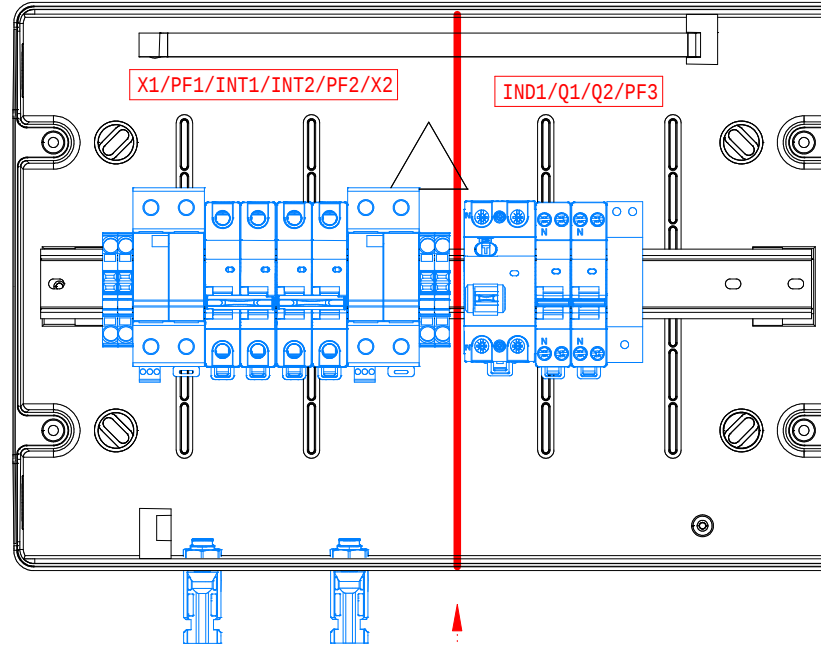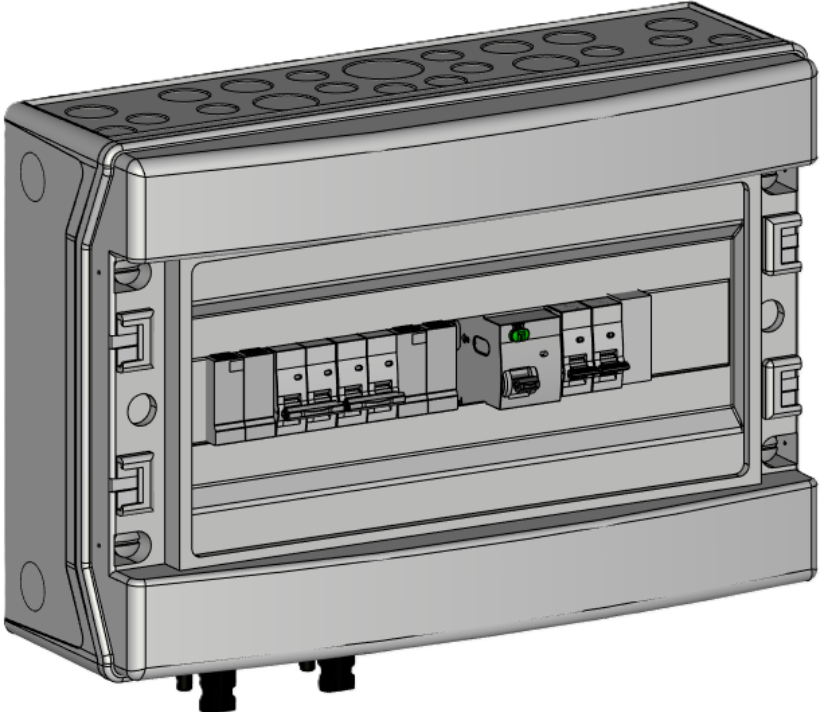

Séparation physique entre le AC et DC

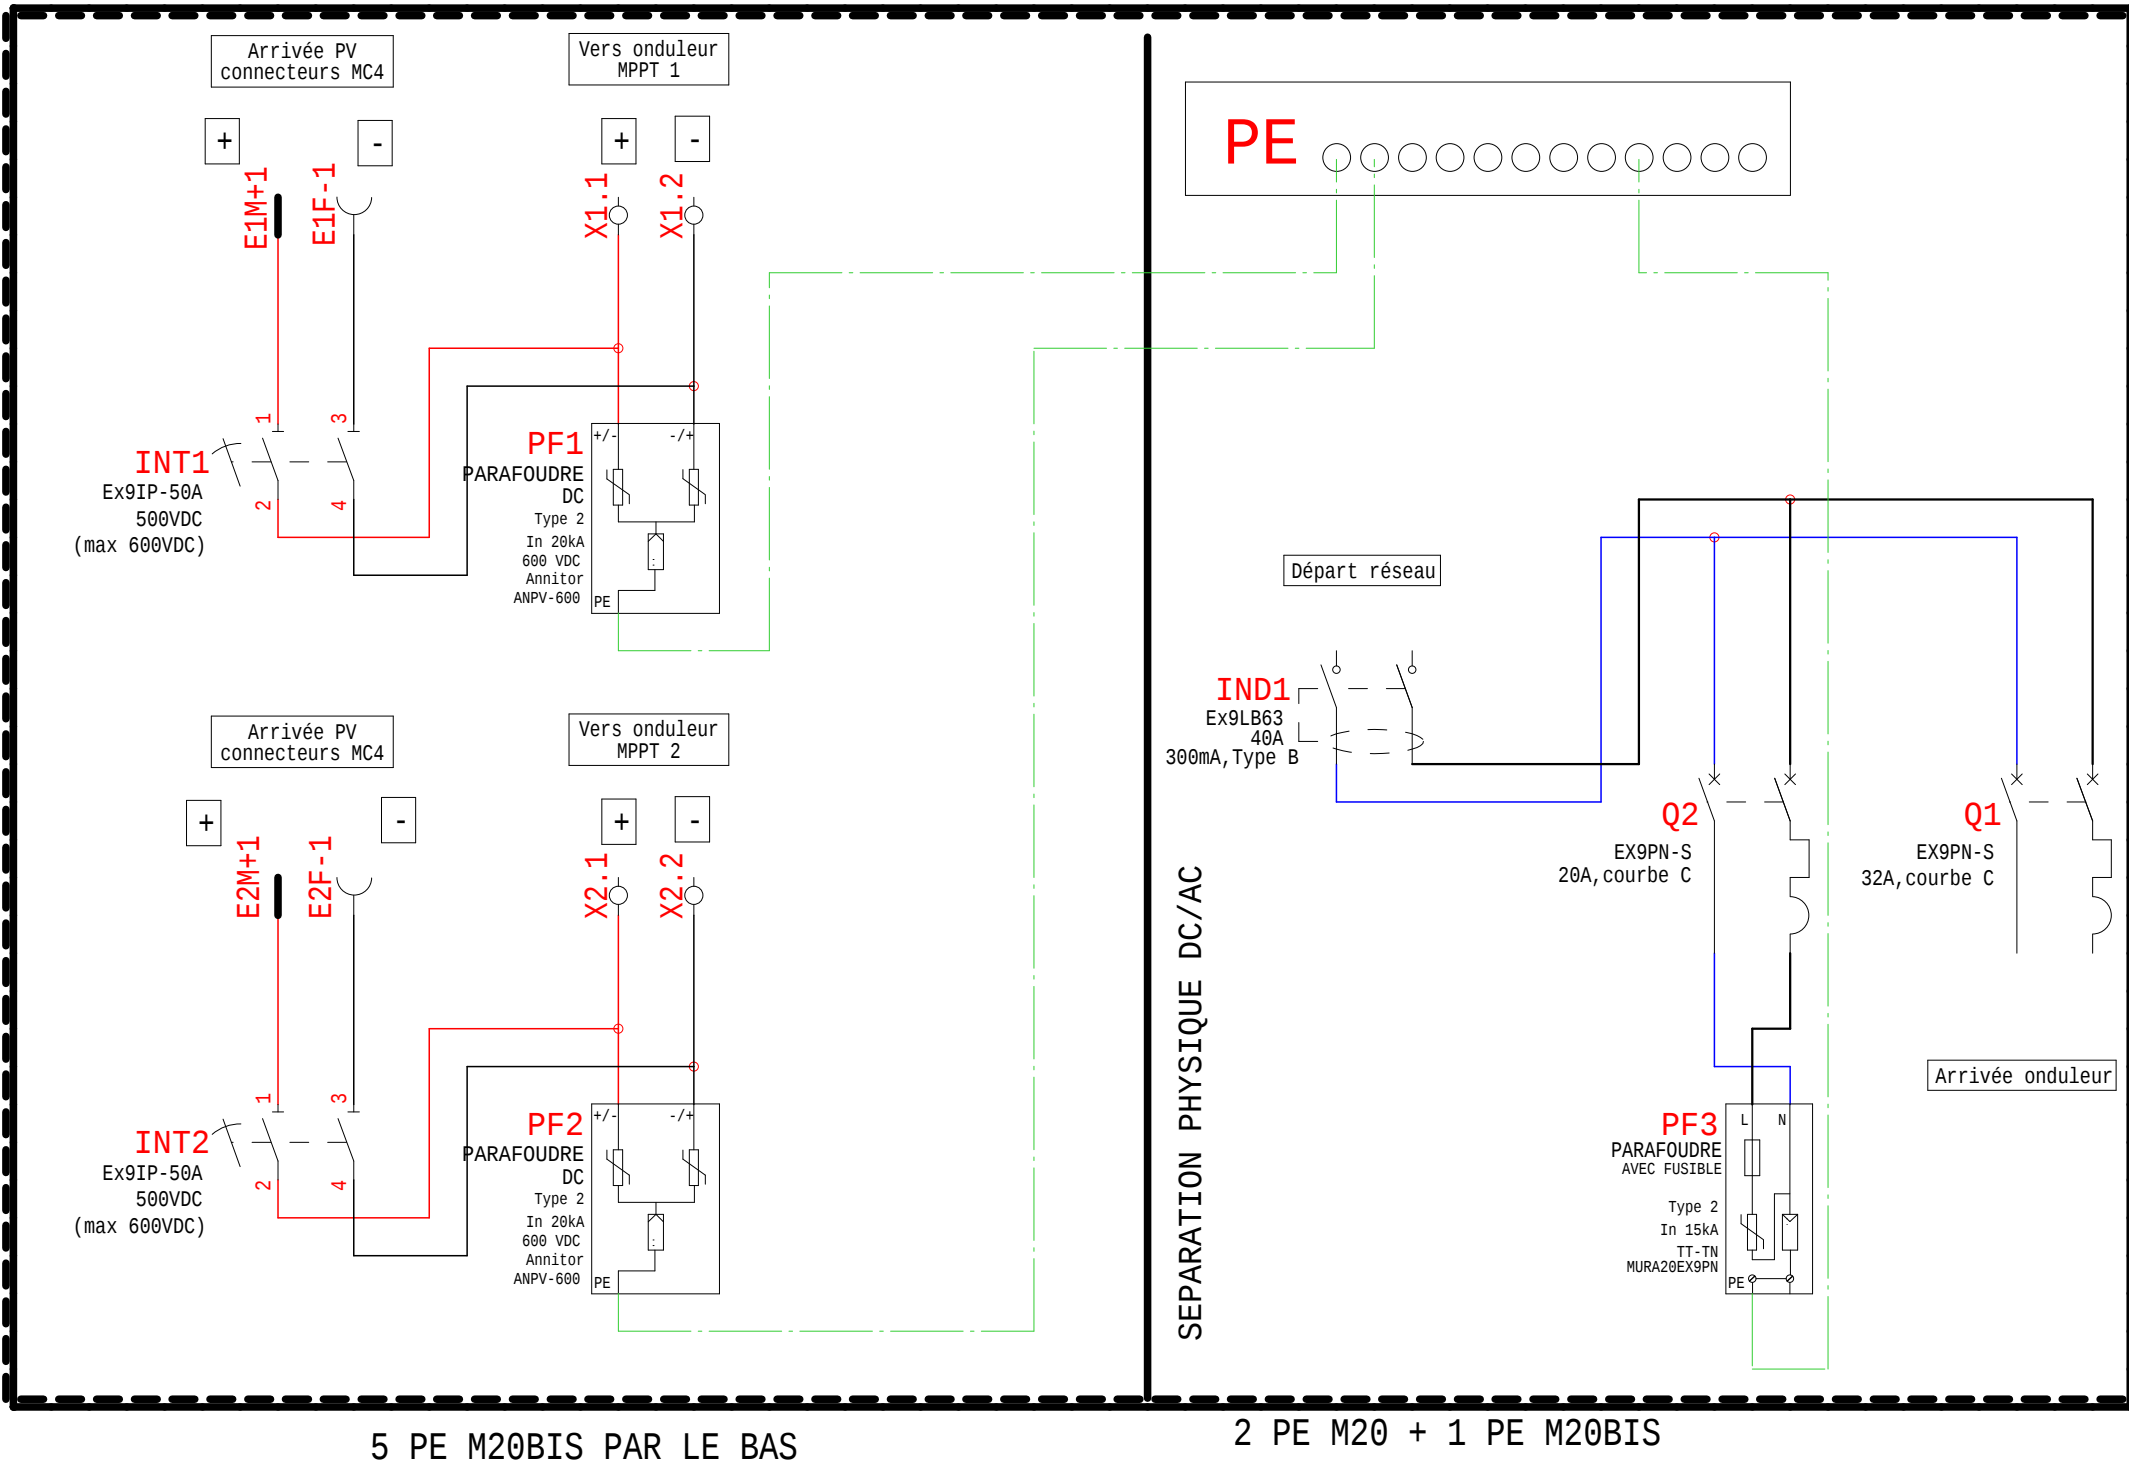

COFFRET 1X18 MODULES IP65 IK07 CLASSE II, ETIQUETTE NORMALISÉE UTE C 15 712-1

PARTIE DC EN PARTIE GAUCHE DU COFFRET
ENTREES +/- PAR LE BAS VIA 4 CONNECTEURS MC4
SORTIES +/- PAR LE BAS VIA 4 PRESSES ETOUPE M20BIS PAR LE BAS
PASSAGE TERRE PAR LE BAS VIA 1 PE M20 BIS.

PARTIE AC EN PARTIE DROITE DU COFFRET
ENTREES EN PROVENANCE ONDULEUR PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M20BIS
SORTIE VERS EDF PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M20 PASSAGE TERRE VIA 1 PRESSE ETOUPE M20 PAR LE BAS